


L3G 06.05.C.09 Heet werk - Bijlage 1a Werkproces risicobeoordeling


Werkproces *tbv opstellen risicobeoordeling en verantwoordelijkheden*

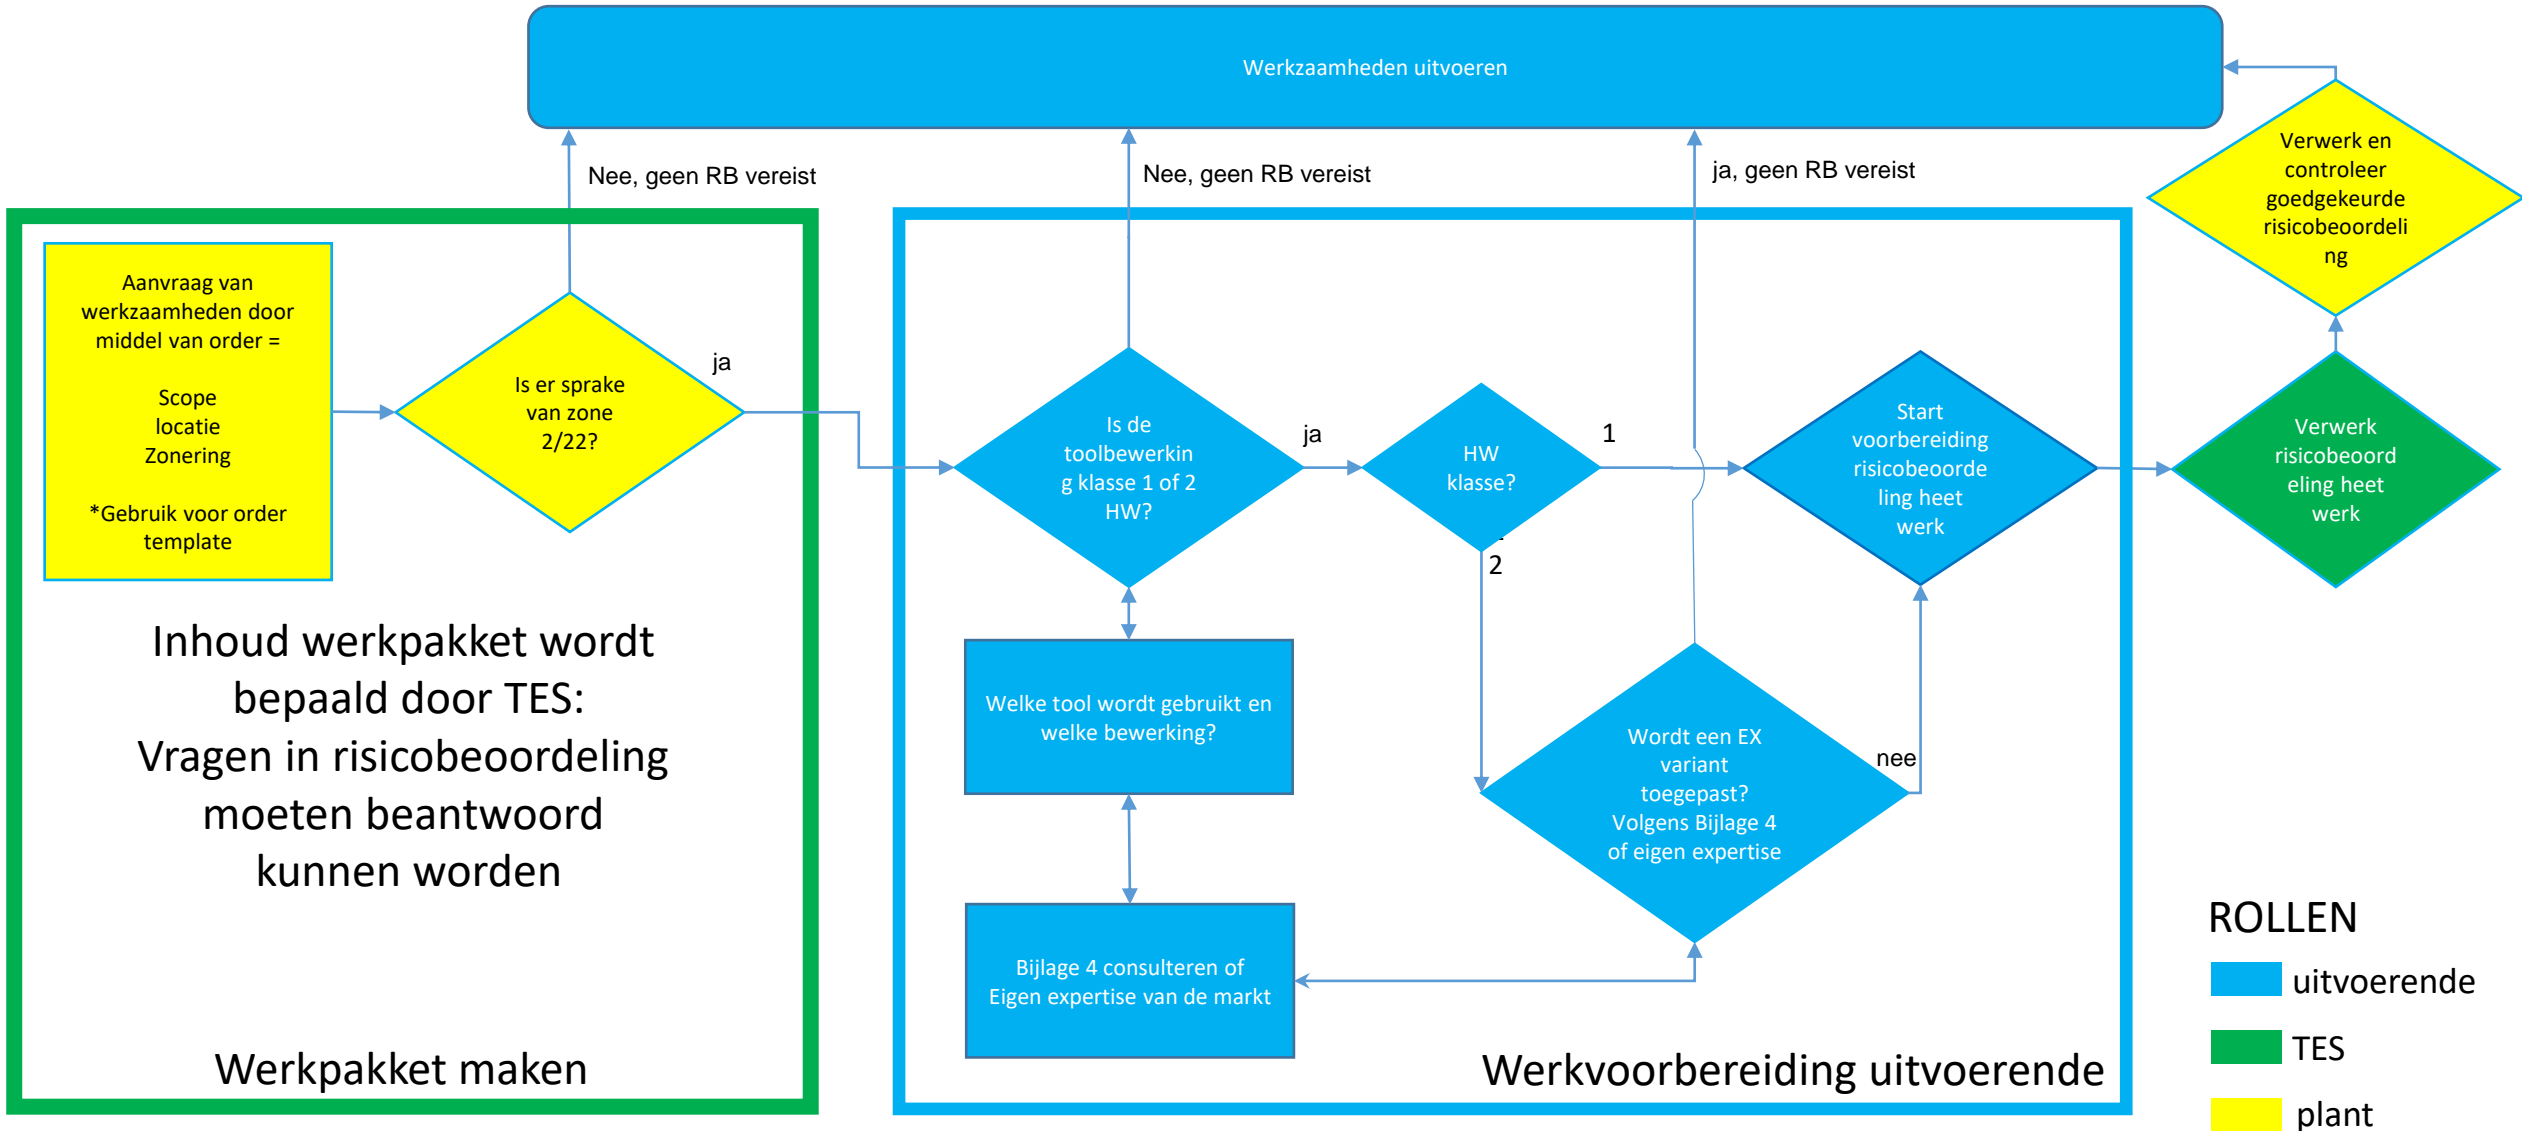

Uitvoerende = contractor/TES/...

L3G 06.05.C.09 Heet werk - Bijlage 1b Stroomdiagram vragenlijst risicobeoordeling

Stroomdiagram heet werk werkzaamheden en gebruik van apparatuur in gezoneerd gebied

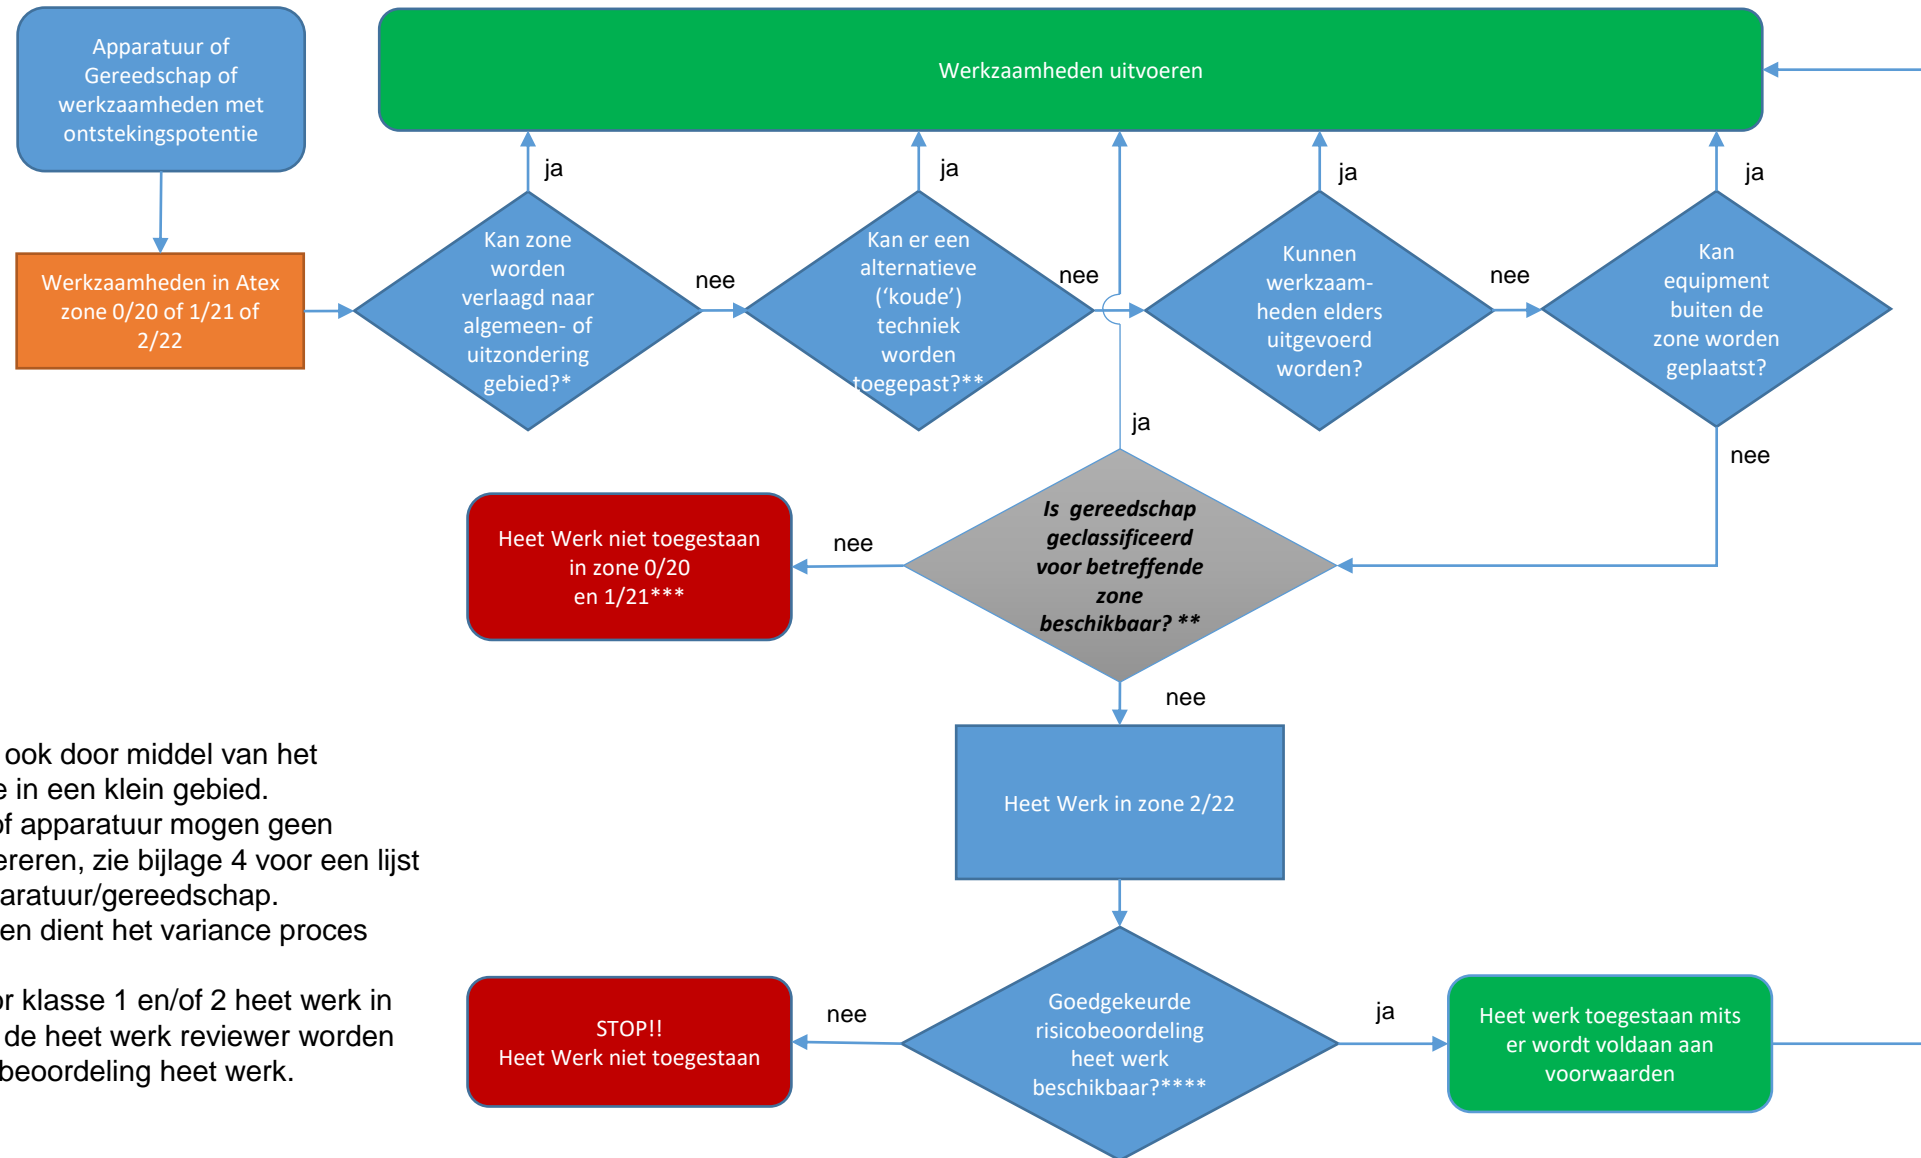

- * Zone verlaging kan ook door middel van het verlagen van de zone in een klein gebied.
- ** Werkzaamheden of apparatuur mogen geen ontstekingsbron genereren, zie bijlage 4 voor een lijst met beschikbare apparatuur/gereedschap.
- *** Voor uitzonderingen dient het variance proces gevolgd te worden.
- **** Goedkeuring voor klasse 1 en/of 2 heet werk in zone 2/22 moet door de heet werk reviewer worden gegeven op de risicobeoordeling heet werk.

Inhoud risicobeoordeling heet werk klasse 1 en 2 in gezoneerd gebied.

- In voorbereiding van aanvraag voor heet werk werkzaamheden in gezoneerd gebied dient men de keuze stappen zoals zijn vastgelegd beoordeeld te hebben.
- De goedkeuring voor de heet werk werkzaamheden in gezoneerde gebieden moet gedocumenteerd worden in bijlage 2 van het heet werk beleidsdocument, de zogenaamde risicobeoordeling heet werk.
- De goedkeuring dient gegeven te worden door de heet werk reviewer, welke door de FWGL is geautoriseerd.
- Een VVV verlener mag geen VVV verlenen voor heet werk werkzaamheden zonder het beschikbaar hebben van een goedgekeurde risicobeoordeling heet werk.